# Feuerwehrkommandantenfortbildung 2023

Grundlagen Katastrophenhilfsdienst (Stand 12/2022)



## Themen

- Rechtliche Grundlagen
- ARBA KHD und Viertelsvertreter
- Versicherungen
- Aufgaben des KHD
- Gliederungen von und Anforderungen an KHD-Einheiten
- KHD-Bereitschaft NÖ und EU-Module
- Entgeltfortzahlung



# Rechtliche Grundlagen

- NÖ Katastrophenhilfegesetz (NÖ KHG 2016)
- NÖ Feuerwehrgesetz 2015 (NÖ FG 2015)
- DA 5.3.1 Katastrophenhilfsdienst des NÖ Landesfeuerwehrverbandes

DA 5.1.9 Führungsstäbe Feuerwehr



## **ARBA KHD**

- BR Roland Pachtner (BL) Vorsitzender
- LFR Josef Huber (NK) Mitglied
- BR Anton Jaunecker (ME) Mitglied
- BR Harald Schreiber (MI) Mitglied
- ABI Andreas Herndler (KR) Mitglied
- ABI Florian Bartl (WN) Mitglied
- HBI Klaus Klöbel (GF) Mitglied
- OBI Günther Weiss (AM) Mitglied
- OBM Marcus Schöndorfer (LFKDO) kooptiertes Mitglied
- OBI Engelbert Herney (LFKDO) Betreuer
- ABI Christian Lackner (FSZ) kooptiertes Mitglied



## Viertelsvertreter KHD

Viertel Nord: ABI Andreas Herndler

Viertel Ost: HBI Klaus Klöbel

Viertel West: OBI Günther Weiss

Viertel Süd: FT Nikolaus Erben



## Versicherung

- Fahrten zu KHD-Einsätzen /-übungen nur mit Fahrzeugen die bei
  - Blaulicht Superpolizze des NÖLFV oder
  - gleichwertig versichert sind (Bestätigung Gemeinde)
- Fahrzeuge, Geräte und Mannschaft sind im Rahmen der Versicherungen des NÖLFV und der AUVA versichert.



## Warum KHD?

NÖ Katastrophenhilfegesetz 2016 (NÖ KHG 2016)

- § 4 Katastrophenhilfsdienst der Freiwilligen Feuerwehren
- § 5 Katastrophenhilfsdienst des NÖ Landesfeuerwehrverbandes



## Wie KHD?

 Dienstanweisungen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes

- DA 5.3.1 Katastrophenhilfsdienst des NÖ Landesfeuerwehrverbandes
- DA 5.1.9 Führungsstäbe Feuerwehr



## Aufgaben KHD Dienst

## Überörtliche Hilfeleistung

- in Katastrophenfällen und bei größeren Einsätzen zur Unterstützung und / oder Ablösung der eingesetzten Feuerwehren
  - z.B. bei Großbränden, Elementarereignissen, Notversorgung der Bevölkerung, Mitwirkung zur Wiederherstellung von Nachrichtenverbindungen und Energieversorgung
- Stellung von Einsatzreserven während größerer Einsätze



# Aufgaben KHD Dienst

### Spezialeinsätze

Hierbei unterstützen die Sonderdienste des NÖLFV

- Feuerwehrstreife
- Flugdienst
- Sprengdienst
- Strahlenschutzdienst
- Tauchdienst
- Versorgungsdienst
- Waldbrandbekämpfung
- FMD



# Aufstellung

Der Katastrophenhilfsdienst ist dem Landesfeuerwehrkommandanten unterstellt.

- Katastrophenhilfsdiensteinheiten im Bezirk
- KHD-Bereitschaft NÖ
- EU-Module



## KHD Einheiten im Bezirk

- In jedem Bezirk eine KHD Bereitschaft
- Ist dem BFKDT unterstellt
- KHDBER-KDO führt die Züge außerhalb des Bezirks
- Bezeichnung nach Bezirksnummern
  - Bsp 4. KHDBER = Gänserndorf
  - → Funkrufnamen Bsp:
  - Kdo 1. Zug 4. KHD Bereitschaft "KDO 1/4"



# Gliederung im Bezirk

- KHD-Bereitschaftskommando
- KHD-Kommandozug
- 1., 2., 3., 4. und 5. KHD-Zug
- 6. KHD-Zug (Wasserdienstzug)

Alarmplan obliegt dem BFKDT in Zusammenarbeit KHDBERKDT



# KHD Zugsgliederung

- 1 Führungselement, 5 Einsatzelemente, 1 Versorgungselement
- Einsatzelemente lageangepasst
- Mannschaften können aus mehreren Feuerwehren sein.
- Gesamtzahl <u>It. Vorgabe</u> für Planbarkeit



# KHD Zugsgliederung

- Unterschiedliche Herangehensweisen in den Bezirken
  - Fixe Gliederung
  - Flexible Gliederung (Zusammenstellung der Züge nach Anforderung)
- Führungselement und Versorgungselement muss grundsätzlich fix sein (Personal, Fahrzeuge können aufgrund der Lage variieren)



# KHD Zugsgliederung

- Stärke Führungselement: 4 Mann
- Stärke Versorgungselement: 4 Mann
- Stärke Einsatzelement: max. 45 Mann
  - 5 Einsatzelemente je nach Anforderung
  - max. 9 Mann/Einsatzelement
- Gesamtstärke 1. bis 5. KHD-Zug: max. 53
   Mann



# Allgemeine Anforderungen an einen KHD-Zug

- Gesamtzahl It. Vorgabe unbedingt einhalten!
  - EL vor Ort hat einen Plan und rechnet mit den vorgegebenen Einheiten
  - Überforderung, wenn zu viele Einheiten plötzlich da stehen (versetz dich selber in die Rolle!)
  - Versorgung plant ebenfalls nach den Vorgaben



# Allgemeine Anforderungen an einen KHD-Zug

- Flexibilität und Geduld
  - Speziell bei größeren Einsätzen kommt es unweigerlich zu Warte- bzw. Stehzeiten
    - z.B. Löschwasserförderung: Sobald die Leitung steht, gibt es wenig zu tun
- Autarkie für mind. 12 Stunden
  - Verpflegung, Treibstoff, Schmierstoffe, etc.
  - Ein KHD-Zug soll Hilfe bringen und keine Belastung für die örtlichen Kräfte sein



## Einsatzstärke und -dauer

- gem. Beschluss LFR kommen, wenn es die Lage erlaubt, nur Züge zum Einsatz
  - es sollen so viele Bezirke wie möglich an überörtlichen Einsätzen teilnehmen können
- Einsatzdauer
  - üblicherweise 12 Stunden
  - max. 24 Stunden
- Lage kann Änderungen auslösen



## BerKdo

Bereitschaftskommandant:

**HBI Markus Fellner** 



Tel.: 0699-11078079

markus.fellner@feuerwehr.gv.at

1. Bereitschafts.-Kdt.Stv.: HBI Wolfgang Aichinger



Tel.: 0699-12011786

wolfgang.aichinger@feuerwehr.gv.at

2. Bereitschafts.-Kdt.Stv.: OBI Bernhard Etzersdorfer



Tel.: 0699-11082530

bernhard.etzersdorfer@feuerwehr.gv.at



#### 1. Zug der 4. KHD Bereitschaft NÖ (AFK Gänserndorf)

Zugskommandant OBI Thomas KUDU FF Deutsch-Wagram

1. Zugskommandant-Stellvertreter OBI Werner HOFER FF Auersthal

2. Zugskommandant-Stellvertreter OLM Walter LAUER FF Auersthal

#### 2. Zug der 4. KHD Bereitschaft NÖ (AFK Groß-Enzersdorf)

Zugskommandant BI Thomas NIEMECZEK FF Oberhausen

1. Zugskommandant-Stellvertreter BI Walter SÖSER FF Probstdorf

2. Zugskommandant-Stellvertreter EOBI Erich MICHEL FF Pframa

#### 3. Zug der 4. KHD Bereitschaft NÖ (AFK Marchegg)

Zugskommandant OBI Martin SCHREINER FF Lassee

1. Zugskommandant-Stellvertreter HBI Thomas FUCHS FF Oberweiden

 Zugskommandant-Stellvertreter OBI Matthias IMREK FF Zwerndorf

#### 4. Zug der 4. KHD Bereitschaft NÖ (AFK Zistersdorf)

Zugskommandant OBI Florian WEIGL FF Maustrenk

1. Zugskommandant-Stellvertreter OBM Roman HÖSS FF Groß-Inzersdorf

2. Zugskommandant-Stellvertreter HLM Georg FALMBIGL FF Groß-Inzersdorf



#### 6. Zug der 4. KHD Bereitschaft NÖ (Wasserdienstzug)

Zugskommandant

FT Florian ZWESPER

FF Stripfing

- 1. Zugskommandant-Stellvertreter BM Gerhardt GÖPFRICH FF Marchegg
- 2. Zugskommandant-Stellvertreter OBI Markus HANSI FE Parbasdorf
- 5. Zug (Großpumpen)
- (7.Zug Gas- Ölbrandbekämpfung)



#### https://www.bfkdo-gaenserndorf.at/sonderdienste/khd-04/downloadbereich.html

#### Fahrzeug Gliederung der KHD-Züge der 4. KHD Bereitschaft NÖ

(Stand Jänner 2020)

#### 1/4 Technischer Zug

Kommando Auersthal oder Kommando Deutsch-Wagram

Tank Ebenthal

Rüstlösch Auersthal

Rüstlösch Kollnbrunn

Tank 1 Strasshof

**Tank Raggendorf** 

Last2 Deutsch-Wagram oder Last Gr. Schweinbarth

#### 1/4 Pumpenzug

Kommando Auersthal oder Kommando Deutsch-Wagram

Pumpe Velm

**Pumpe Stillfried** 

**Pumpe Spannberg** 

Pumpe Dörfles + FF Tallesbrunn

Rüstlösch Prottes

Last2 Deutsch-Wagram oder Last Gr. Schweinbarth

#### 1/4 TLF I Zug

Kommando Auersthal oder Kommando Deutsch-Wagram

Tank Schönkirchen-Reyersdorf

Tank Deutsch-Wagram

Tank Ollersdorf

Tank Hohenruppersdorf

Tank Klein-Harras

Last2 Deutsch-Wagram oder Last Gr. Schweinbarth

#### 1/4 TLF II Zug

Kommando Auersthal oder Kommando Deutsch-Wagram

Tank Raggendorf

Rüstlösch Aderklaa

Rüstlösch Matzen

Rüstlösch Weikendorf

Tank1 Gänserndorf

Last2 Deutsch-Wagram oder Last Gr. Schweinbarth



#### 2/4 Technischer Zug

**KDO Markgrafneusiedl** 

Rüst Leopoldsdorf

Rüst Eckartsau

**Tank Haringsee** 

Rüstlösch Groß-Enzersdorf

Kran Rutzendorf

**Last Raasdorf** 

#### 2/4 Pumpenzug

**KDO Markgrafneusiedl** 

Pumpe Markgrafneusiedl

Pumpe Obersiebenbrunn

**Pumpe Straudorf** 

**Pumpe Leopoldsdorf** 

Pumpe Oberhausen

**Last Raasdorf** 

#### 2/4 TLF Zug

**KDO Markgrafneusiedl** 

Tank 1 Markgrafneusiedl

Tank Groß-Enzersdorf

Tank Obersiebenbrunn

Tank Orth

Tank Breitstetten

Last Leopoldsdorf



#### 3/4 Technischer Zug

**Bus Engelhartstetten** 

Rüst Marchegg

Rüst Engelhartstetten

Rüstlösch Untersiebenbrunn

Tank Oberweiden Rüstlösch Schönfeld

**Bus Loimersdorf** 

#### 3/4 Pumpenzug

**Bus Engelhartstetten** 

**Pumpe Lassee** 

Pumpe Groißenbrunn

**Pumpe Marchegg** 

**Pumpe Stopfenreuth** 

Pumpe Untersiebenbrunn

**Bus Loimersdorf** 

#### 3/4 TLF Zug

Bus Engelhartstetten Tank Oberweiden Tank Breitensee

**Tank Tank** 

Tank Engelhartstetten Tank Baumgarten Bus Loimersdorf

#### 4/4 Normgliederung

KDO Gr. Inzersdorf

Tank Hohenau

Rüstlösch Dürnkrut

**Pumpe Erdpress** 

**Tank Maustrenk** 

Rüstlösch Eichhorn

Last Zistersdorf

#### 6/4 Normgliederung

**KDO Angern** 

Rüstlösch Jedenspeigen

**SRF Marchegg** 

WLF Engelhartstetten

**WLF Angern** 

Rüstlösch Eckartsau

MTF Ringelsdorf

MTF Orth

**KDO Stripfing** 

MTF Stopfenreuth



Stand: 12/2022

## KHD-Bereitschaft NÖ

- im Bereich des NÖLFV sind 2 KHD-Bereitschaften aufgestellt
- für Unterstützung in den Bezirken
- für Einsätze im Bundesland oder für Auslandseinsätze gedacht
  - Anpassung aufgrund der EU-Module erforderlich



## **EU-Module**

- für den Einsatz im Rahmen der Europäischen Union aufgestellte Einheiten
- Leistungsanforderung durch Europäische Kommission



## Ausbildung

- Verantwortlich BERKDT nach Vorgabe BFKDT
- Jährlich Zugsübung, alle 2 Jahre BER-Ü
- Ausbildungsmodule FSZ
- Übungsbericht und Kostenersatz



# Ausbildung

## Geplant bzw. in Ausarbeitung:

- KHD-Gruppen- und Zugskommandantenlehrgang (1. Quartal 2023)
- FÜ30 Führen großer Einheiten; Überarbeitung und Wiederaufnahme ins Lehrgangsprogramm
- STAB10 (ehem. FÜ40) Stabsarbeit;
   Erarbeitung und Aufnahme ins Lehrgangsprogramm



## Stäbe

### **Definition Stab:**

arbeitsteilig organisierte, grundsätzlich in Führungsgruppe und Fachgruppe gegliederte und mit Führungsmitteln ausgestattete Personengruppe zum Zweck der Unterstützung und Beratung des Einsatzleiters bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben



## Stäbe

- Organisatorisch fixe Einrichtung
- Bezirksführungsstab (BFÜST):
  - Alle Funktionen sollten dreifach besetzt sein
  - Ernennung/Abberufung durch BFKDT
- Landesführungsstab (LFÜST):
  - 3-fach Besetzung der Funktionen Chef d.
     Stabes, S1-S4 durch jedes Feuerwehrviertel
  - Fixe Reihenfolge für Ablöse (N, O, S, W)
  - Ernennung/Abberufung durch LFKDT



## Stäbe

- Mitarbeit im BFÜST:
  - Meldung (Dienstweg) beim Chef des Stabes,
     Ernennung durch BFKDT
- Mitarbeit im LFÜST:
  - Meldung (Dienstweg) beim BFKDT
  - Viertelskommandant leitet Meldung ARBA KHD weiter
  - Ernennung durch LFKDT nach Anhörung ARBA KHD



## BFÜST BFK Gänserndorf

### 6 x CdS

- wöchentliche Bereitschaft
- Mobilnummer
- Verwaltung des BFÜST Mail Postfaches
- Alle Stabsfunktionen S1 S6 mehrfach besetzt (Ziel ist die Abdeckung des gesamten Bezirks)
- Aufstellungsort FWH Gänserndorf
- Mobil ELF 4 (FF Matzen)



## Einsatz BFÜST Personal

- Einsatz bei Alarmierung des BFÜST
- CdS (im Bedarfsfall kleiner Stab) bei Einsatz eines KHD – Zg
- ELF 4 mit Führungspersonal nach Alarmierung BFKdt
- Einsatz als 0.Zg im Zuge eines Bereitschaftseinsatzes (derzeit nicht vorgesehen gem. Beschluss LFR)



## **ELF 04**

Anforderung über BFKdt

- Unterstützung des Einsatzleiters und der Einsatzleitung
- Lagedarstellung und Erfassung (Drohne)



# Ernennung, Dienstgrade

 keine eigenen Dienstgrade für Funktionen im KHD

für die Dauer einer Funktionsperiode

Ernennung durch LFKDT bzw. BFKDT



## Entgeltfortzahlung bei längeren Einsätzen

- Großschadensereignis
  - Einsatz mind. 8 Stunden und 100 Einsatzkräfte
  - Vereinbarung der Freistellung mit Unternehmen
  - Unternehmen beantrag für DN
  - Kostenersatz pauschal € 200 / Tag
  - Antrag in NÖ an IVW4
    - [LINK IVW4]



## Sondergeräte NÖLFV

Übersicht Geräte, welche im KAT-Lager in Tulln vorgehalten werden

gem. Auflistung/Präsentation NÖLFV

Ergänzung um KAT-Fahrzeuge/Geräte des jew. Bezirk



### KHD Einsatz

- Voraussetzung
- Varianten (eigener Bezirk, KAT ja/nein, anderer Bezirk, anderes Bundesland)
- Anforderung
- Ablauf
- Einsatzende, Schäden, Unfall, Verrechnung
- Entgeltfortzahlung bei längeren Einsätzen



# Checkliste für die Anforderungen von KHD-Einheiten durch die örtliche Feuerwehr



## Außergewöhnliches Ereignis

Ereignis nicht im Alarmplan Hochwasser, Sturm, Wind, Schnee, ...

## Örtlichen Kräfte können Lage nicht allein bewältigen



## Information an Bezirksfeuerwehrkommandant

## BFÜST einberufen? Andere Gebiete betroffen?



## Erkundung Schadensausmaß

- Anzahl betroffener Objekte?
- Schadensraum?
- besondere Gefahren?



### Kann ich Lage selbst beurteilen?

# Brauche ich Unterstützung durch Sachbearbeiter (ASB, BSB) oder Sonderdienste?



## Erstellen einer Dringlichkeitsliste

- Öffentliche Gebäude?
- Infrastruktur?



## Einvernehmen über Einsatzkosten mit Gemeinde herstellen

- Betriebsmittel
- Einsatzmittel
- Verpflegung
- Sondergeräte
- Verbrauchsmaterialen



## **Anforderung KHD beim BFKDT**

# Einholung der Einsatzgenehmigung beim LFKDT



## Rückmeldung LFKDT/LFÜST an BFKDT/BFÜST

Welche Kräfte wurden entsandt, Zuteilung der Kräfte an die Schadensorte



## Errichtung örtliche Einsatzleitung im Feuerwehrhaus

Spätestens nach der Anforderung sollte örtliche EL in fester Unterkunft mit entsprechender Infrastruktur errichtet werden. Telefon, Fax, Internet, ...



## Einsatzauftrag an KHD-Kräfte vorbereiten

# Einsatzauftrag schriftlich vorbereiten! Lagekarten!



## Lageinformation an örtliche Kräfte über KHD-Einsatz

Damit niemand überrascht ist, wenn plötzlich viele Feuerwehrfahrzeuge auftauchen.



### Einteilung örtlicher Lotsen

Diese sollten Kenntnis über die Befahrbarkeit der Straßen haben. Ebenso über Engstellen, Durchfahrtshöhen usw.



## Erteilung Einsatzauftrag an KHD

Einweisung des KHD-KDT (Vorauskommando) in die Lage und Übergabe der Einsatzunterlagen.



## Versorgung der Einsatzkräfte

## Organisation der Betriebsmittel und Verpflegung.



## Führen des Einsatztagebuches

Dokumentation des gesamten Ereignisses = rechtliche Nachbereitung, insbes. bei Streitigkeiten, Grundlage für Verrechnung



## Erfassen von Verletzten- und Schadensmeldungen

## Grundlage für Rückfragen




## Rechtzeitige Beurteilung für Kräfteanforderung für nächsten Tag

Spätestens bis 14:00 Uhr BFÜST sammelt alle Anforderungen und meldet Bedarf an LFÜST





### Planungsuhr – Ablöse Kräfte

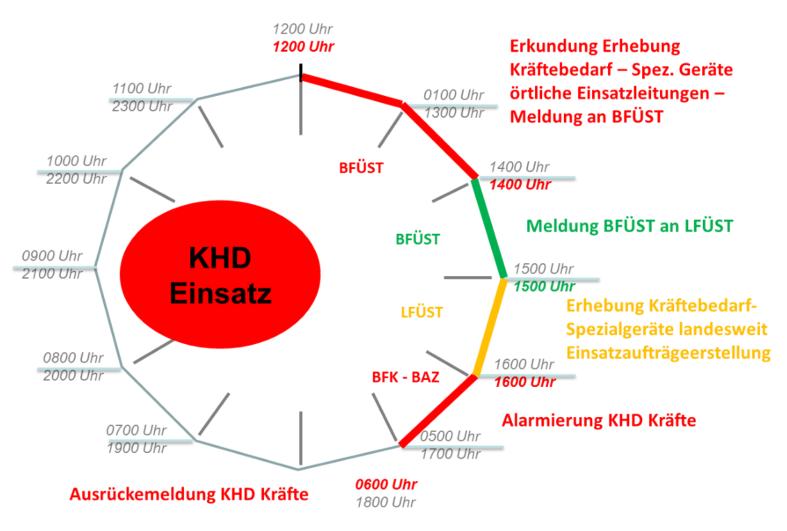




## Planungs Uhr

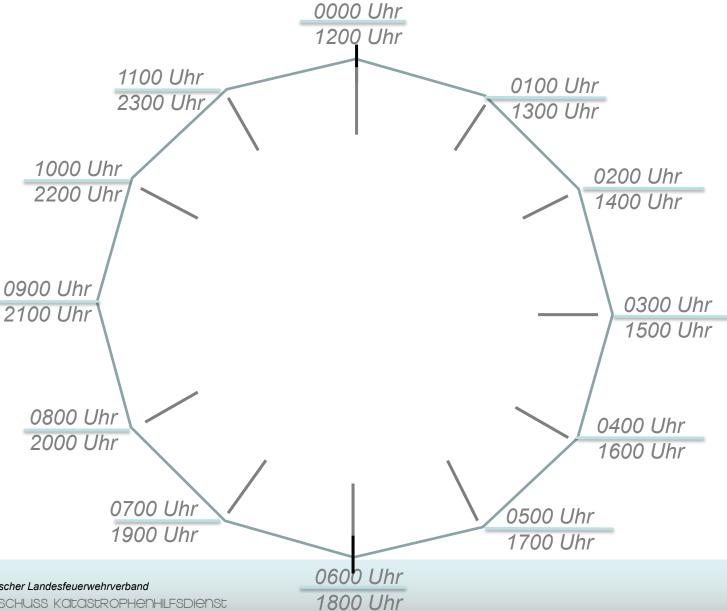



ORBEITSOUSSCHUSS KOTOSTROPHENHILFSDIENST

## Zeitstrahl - Ereignis

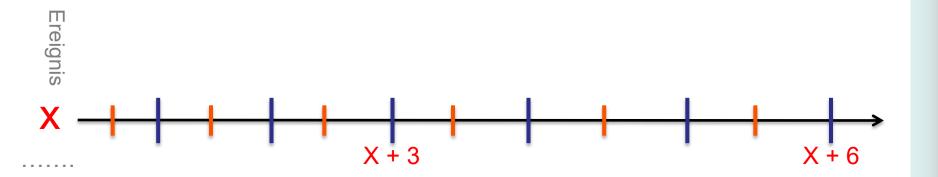






## Zeitstrahl - Rückwärtsplanung










## CHECKLISTE KHD-EINSATZ für örtliche Feuerwehr

Außergewöhnliches Ereignis			
Information an den zuständigen Bezirksfeuerwehrkommandanten (BFKDT)			
Erkundung Schadensausmaß (Anzahl betroffener Objekte, Schadensraum, besondere Gefahren, udgl.)			
Kann ich Lage selbst beurteilen? - Brauche ich Sachbearbeiter (ASB, BSB)?!			
Erstellen einer Dringlichkeitsliste			
Einvernehmen über Einsatzkosten mit Gemeinde herstellen (Betriebs- und Einsatzmittel (Treibstoff, Verbrauchsmaterialen, wie z.B. Folien usw.), Verpflegung, Sondergeräte (z.B. Baumaschinen, udgl.)			
Anforderung Katastrophenhilfsdienst (KHD) beim BFKDT (BFKDT holt Einsatzgenehmigung beim Landesfeuerwehrkommandanten (LFKDT) ein)			
Rückmeldung LFKDT bzw. Landesführungsstab (LFÜST) an BFKDT bzw. Bezirksführungsstab (BFÜST) über genehmigte/entsandte KHD-Kräfte			
Spätestens jetzt! - Errichtung der örtlichen Einsatzleitung im Feuerwehrhaus			
Einsatzauftrag für KHD-Kräfte vorbereiten (schriftlich, Karten,)			
Lageinformation an örtliche Kräfte über KHD-Einsatz geben			
Einteilung örtlicher Lotsen (Fahrzeugabmessungen bei der Festlegung von Zufahrtsrouten beachten)			
Erteilung Einsatzauftrag an KHD-Einheiten			
Versorgung der Einsatzkräfte			
Führen des Einsatztagebuches			
Erfassen von Verletztenmeldungen und Schäden an Fahrzeugen und Geräten			
Rechtzeitige Beurteilung (bis spätestens 15.00 Uhr) des Schadensausmaßes für die Anforderung von weiteren KHD-Einheiten für den/die nächsten Tag/e			

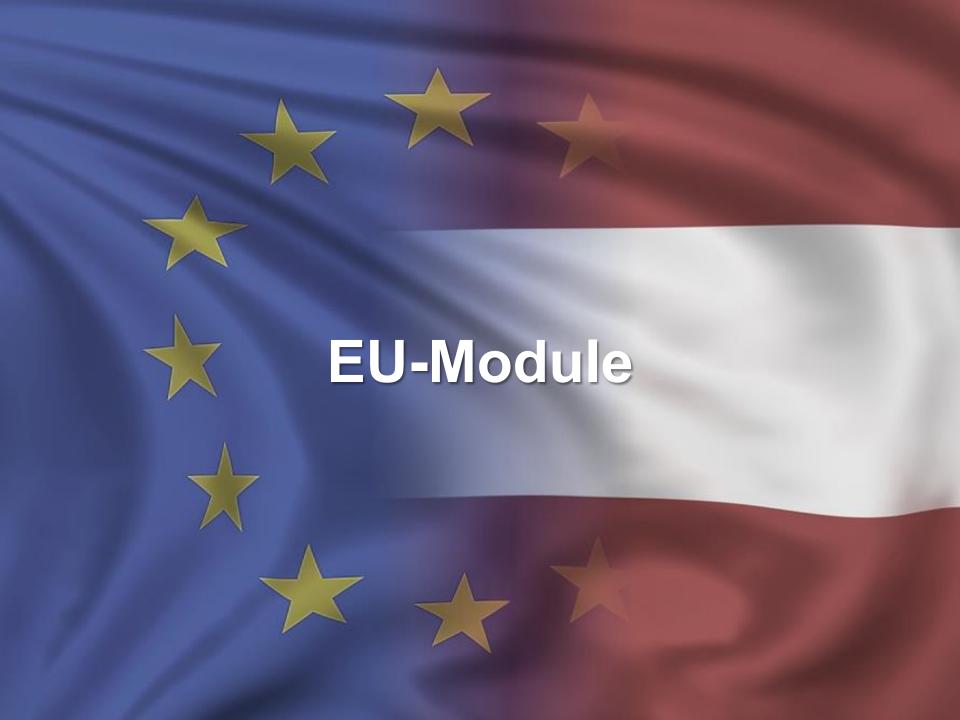

für alles Sterreich Feuerwei I would like to express my deepest gratitude to all of you dear Feuerwehr for setting up this power generator. Because of you I'm not cold. Because of you I can use my phone. Because of you I can make coffee. Because of you I can listen to the radio. Because of you I feel safe and secure.

Feuerwehr, vielen Dank!



## Warum engagiert sich der LFV?






#### Emergency Response Coordination Centre – DG ECHO Daily Map | 18/11/2022



#### **EU Civil Protection Mechanism and Neighbourhood countries**

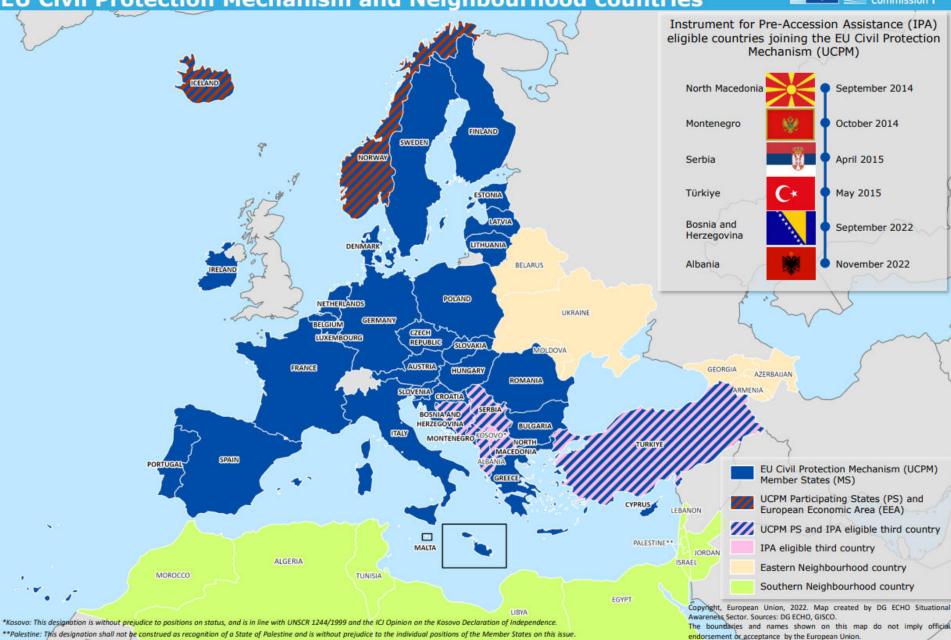




#### 17 Modultypen

<ul> <li>High capacity pumping</li> </ul>	(= SPA)
<ul> <li>Water purification</li> </ul>	(=)
<ul> <li>Medium and heavy urban search and rescue</li> </ul>	(=)
<ul> <li>Aerial forest fire fighting (helicopters + planes)</li> </ul>	(=)
<ul> <li>Ground forest fire fighting with or without vehice</li> </ul>	cles (= SD WB)
<ul> <li>Advanced medical post / with surgery</li> </ul>	(=)
<ul> <li>Field hospital</li> </ul>	(=)
<ul> <li>Aerial Medical evacuation</li> </ul>	(=)
<ul> <li>Emergency temporary shelter</li> </ul>	(=)
<ul> <li>CBRN detection and sampling</li> </ul>	(= SST)
<ul> <li>Search and rescue in CBRN conditions</li> </ul>	(= SST)
<ul> <li>Flood Containment</li> </ul>	(= HWS + SES)
<ul> <li>Flood Rescue using boats</li> </ul>	(= WD)
+ Technical assistance support teams (TAST)	(=)

## Einsatzphasen

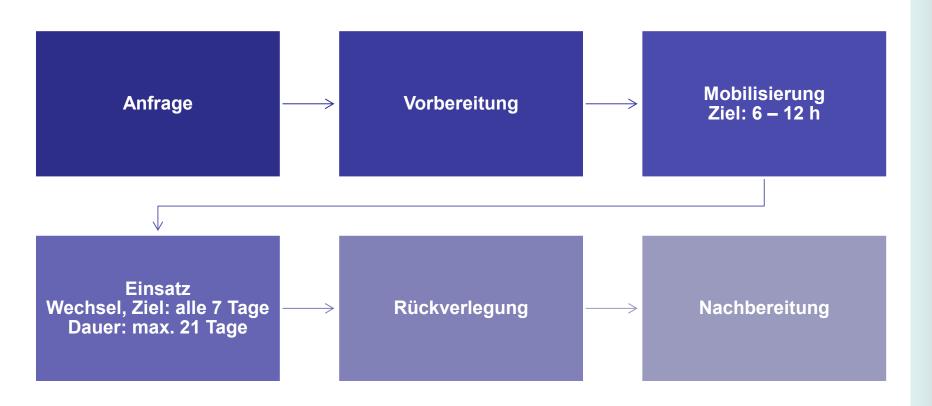




#### Emergency Response Coordination Centre (ERCC) | DG ECHO Daily Map | 16/12/2022

#### **European Civil Protection Pool - Offered capacities**



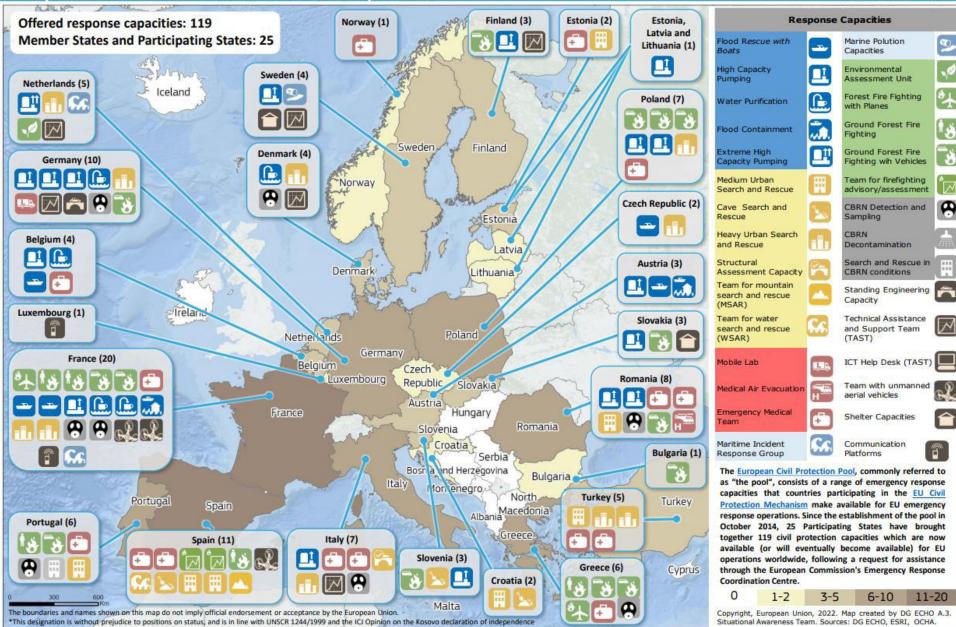

## Module

Ereignis	Abk.	Int. Bezeichnung Parameter	ETD <sup>1</sup>
Hochwasser	FC	Flood Containment Errichtung von 80 cm hohen Dämmen, Dammverteidigung, 3 Einsatzstellen parallel	12 h
Hochwasser	FRB	Flood Rescue using Boats Rettung von 50 Personen pro h	12 h
Hochwasser	НСР	High Capacity Pumping 1.000 m <sup>3</sup> / h über 1.000 m	12 h
Waldbrand	GFFF/-V	Ground Forest Fire Fighting / using vehicles 4 x LF-A á min 2.000 l, 20 Kräfte 7 x 24	6 h
Transport	LOGS	Logistics	6 h

<sup>1:</sup> ETD = **E**stimated **T**ime of **D**eparture = Abmarschzeit




# Module: Größe

Führungselement	+	Logistikelement	+	Einsatzelement		Total
	+	7 PKWs / 11 LKWs 9 Anhänger 43 Pax	+	FC	6 PKWs / 8 LKWs 7 Anhänger 46 Pax	17 PKWs / 19 LKWs 16 Anhänger 102 Pax
				FRB	8 PKWs / 9 LKWs 9 Anhänger 50 Pax	19 PKWs / 20 LKWs 18 Anhänger 106 Pax
4 PKWs / - LKWs - Anhänger 13 Pax				GFFF/-V	6 PKWs / 8 LKWs 5 Anhänger 70 Pax	17 PKWs / 19 LKWs 14 Anhänger 126 Pax
				HCP	4 PKWs / 7 LKWs 5 Anhänger 26 Pax	15 PKWs / 18 LKWs 14 Anhänger 82 Pax
				LOGS	6 PKWs / 5 LKWs 5 Anhänger 24 Pax	17 PKWs / 16 LKWs 14 Anhänger 80 Pax




# Gliederung

von LBD ernannt

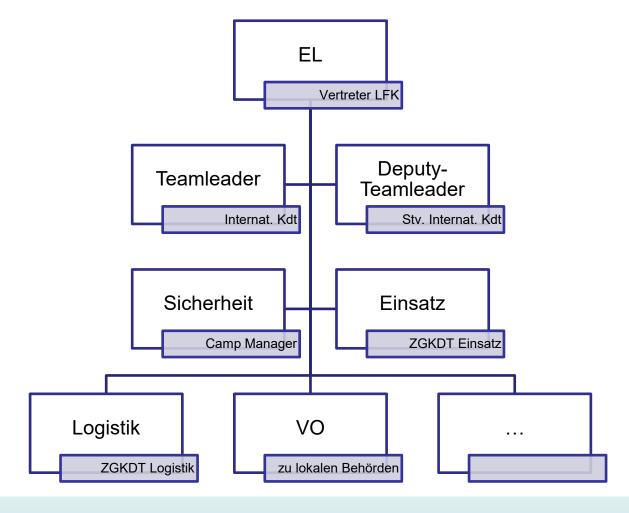



# Ausbildung

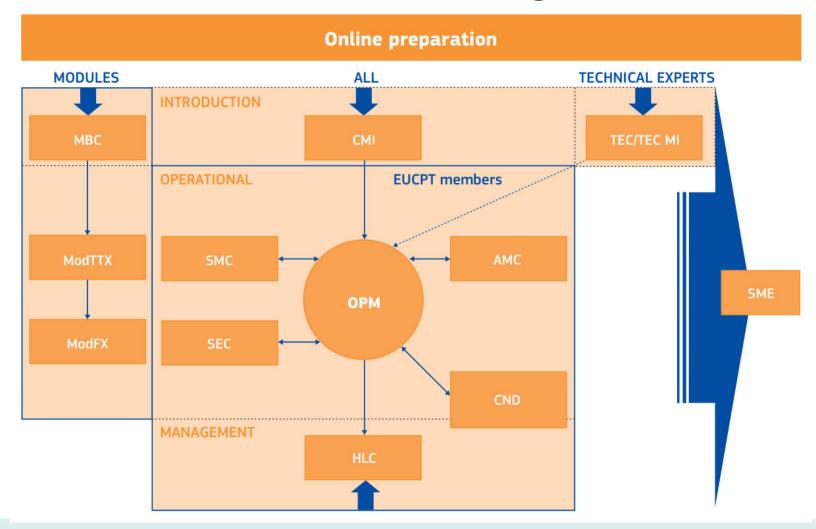



### Radius 1.500 km





# Transport

	Luft	Rollende Landstr.	Schiene	Straße, Fracht	Straße, selbst	Schiff
+	kein     Nachtstop     notwendig	<ul> <li>kein Nachtstop notwendig</li> <li>möglich für LKWs,</li> </ul>	kein     Nachtstop     notwendig	<ul> <li>möglich für LKWs,</li> <li>Co- Finanzierung durch EK</li> </ul>	<ul> <li>möglich für LKWs,</li> <li>Co- Finanzierung durch EK</li> </ul>	<ul> <li>möglich für LKWs,</li> <li>kein Nachtstop notwendig</li> <li>Co- Finanzierung durch EK</li> </ul>
-	<ul> <li>nicht möglich für LKWs,</li> <li>keine Co- Finanzierung durch EK</li> </ul>	<ul> <li>N/A binnen         Stunden         (Wochen im         Voraus zu         buchen)</li> <li>keine Co-         Finanzierung         durch EK</li> </ul>	<ul> <li>Fzg-Höhe max. 3,5 m</li> <li>keine Co- Finanzierung durch EK</li> </ul>	<ul> <li>Nachtstop notwendig wenn &gt; 1.000 km</li> <li>Abhängig von Drittem</li> </ul>	Nachtstop notwendig wenn > 1.000 km	Vorbereitung notwendig
	nur für Personal- wechsel oder Voraus- kommando	N/A	N/A	abhängig von Drittem Nachtstop notwendig	Nachtstop notwendig	Vorbereitung notwendig

### Personal

- aktives Feuerwehrmitglied
- 18 65 Jahre
- Teamfähigkeit
- Geduld
- Offenheit
- gültige Reisedokumente & Fahrlizenzen
- notwendige Impfungen für den Einsatzraum
- einsatzspezifische Vorgaben
- Verfügbarkeit binnen 6 bzw. 12 h für 1 Woche, bzw. in weiterer Folge jeweils für 1 Woche





# Spezial- und Katastrophenschutzausrüstung des NÖ LFV

Themenblock 1



### KHD SONDERGERÄTE Leistungsparameter und Stationierungen



### Großstromerzeuger

- 3 Großstromerzeuger "100 kVA"
  - Mödling bei WLA FU
  - Krems/Donau bei WLA FU
  - NÖ Landesfeuerwehrkommando
- 22 Großstromerzeuger "150 kVA"
- 6 Großstromerzeuger "400 kVA"
  - Bad Deutsch-Altenburg
  - Stockerau
  - Aspang
  - Waidhofen/Thaya
  - NÖ Landesfeuerwehrkommando (2)



- 6 STROMA "500 kVA"
  - Amstetten
  - Mödling
  - St. Pölten
  - Mistelbach
  - NÖ FSZ
  - Wiener Neustadt





### STROMERZEUGER 100 kVA

#### Zentraldeichselanhänger

• Gesamtmasse: 2.500 kg

• Hersteller: AVS

Abmessungen

(L/B/H in mm): 2.875/1.450/1.400

• Bremsanlage: Auflaufbremse

#### Stromerzeuger

• Masse: bei Anhänger inkludiert

• Hersteller: AVS

Nennleistung/eff.: 100 kVA/93 kVA

• Motor: Iveco

• Leistung: 89 kW/ 101 PS

• Tankinhalt: ~ 160 l

Laufzeit 100/75%:7 h/10 h

• Steckdosen: 1x125 A, 2x63 A, 2x32 A,

2x16 A, 3x230 V Schuko



### STROMERZEUGER 150 kVA

# Transportanhänger Tandemanhänger

• Gesamtmasse: 5.000 kg

• Hersteller: EMPL

• Stützlast: ~ 500 kg

Abmessungen

(L/B/H in mm): 6.100/2.100/2.500

• Bremsanlage: Druckluft

#### Lichtmastanlage

Marke: Fireco

• Type: pneumatisch

• Leistung: 4 x 1.500 W

#### Stromerzeuger

• Masse: ~ 2.700 kg

• Hersteller: MOSA

Generator: Stamford

• Type: GE 155 PSX – EA

Nennleistung/eff.: 152 kVA/121 kVA

• Motor: Perkins 1006 TAG

• Leistung: 135,5 kW/184,3 PS

• Tankinhalt: ~ 340 l

• Laufzeit 100/75%: 8,5 h/13 h

• Steckdosen : 1x125 A, 3x63 A, 2x32 A, 2x16 A, 3x230 V Schuko



### STROMERZEUGER 400 kVA

#### Zentraldeichselanhänger

• Gesamtmasse: 9.000 kg

• Hersteller: AVS

Abmessungen

(L/B/H in mm): 7.540/2.470/3.150

• Bremsanlage: Druckluft

#### Stromerzeuger

• Masse: bei Anhänger inkludiert

• Hersteller: AVS

Nennleistung/eff.: 400 kVA/400 kVA

Motor: Scania

• Leistung: 360 kW/ 410 PS

• Tankinhalt: ~ 900 l

Laufzeit 100/75%:9 h/13 h

• Steckdosen: Powerlock-System mit

2 Stk. Unterverteilern

1x63 A, 1x32 A,

1x16 A, 3x230 V Schuko



### STROMERZEUGER 500 kVA

# Transportanhänger (TAW) Drehdeichselanhänger

• Gesamtmasse: 18.000 kg

• Hersteller: Hüffermann/EMPL

Abmessungen

(L/B/H in mm): 9.850/2.550/1.100

(4.000)

• Bremsanlage: Druckluft

#### Stromerzeuger

• Masse: ~ 10.000 kg

Hersteller: Hitzinger/AVS

Nennleistung/eff.: 500 kVA/500 kVA

Motor: Volvo/Scania

Leistung: 470 kW/ 530 PS

• Tankinhalt: ~ 900 l

Laufzeit 100/75%:9 h/18 h


• Steckdosen: Powerlock-System mit

2 Stk. Unterverteilern

1x63 A, 1x32 A,

1x16 A, 3x230 V Schuko



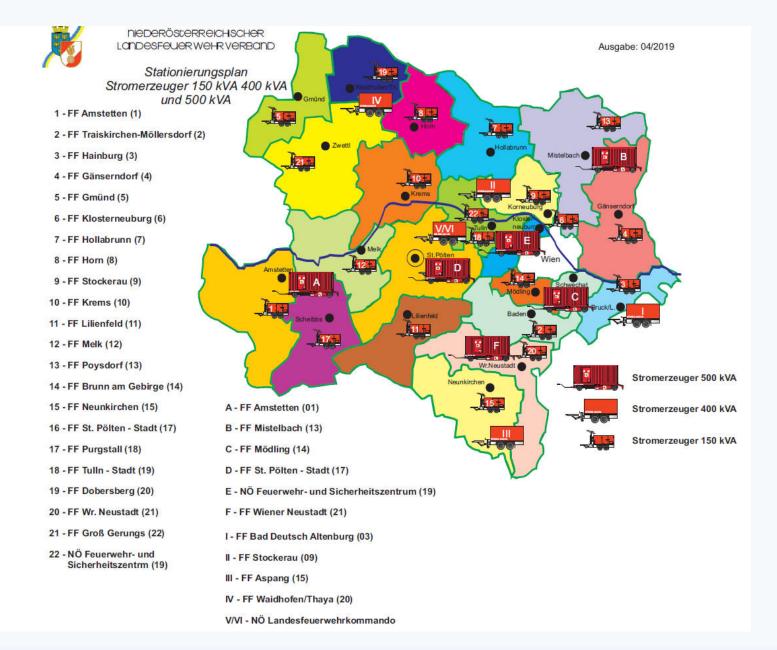

### Hochleistungspumpen

 45 Sonderpumpanlagen "SPA 200" inkl. Transportanhänger

- 8 Sonderpumpanlagen "SPA 900" inkl. Transportanhänger
  - Horn, Amstetten, Brunn/G., Markt-Piesting,
     Rutzendorf, Weitra, Hohenberg, Laa/T.







### ITT FLYGT SCHMUTZWASSERPUMPE SPA 200

#### Transportanhänger Einachsanhänger mit Planenverdeck

• Gesamtmasse: 1.050 kg

Hersteller: EdlingerStützlast: ~ 100 kg

Abmessungen

(L/B/H in mm): 4.380/1.970/2.100

• Bremsanlage: Auflaufgebremst

• Anhängevorr.: Kombi (Kugel/Bolzen)

#### **Pumpenantrieb**

• Motor: VM

• Leistung: 23,5 kW/ 32 PS

#### **Pumpenanlage**

Pumpenmasse: ~ 500 kg

• Type: Flygt BWS 100-4"

Förderleistung: 200 m³/h
 Kugeldurchgang: 45 mm

Stand: 08/2010

• Tankinhalt: ~ 60 l

• Laufzeit: ~ 10 h



## DIA – GROSSPUMPANLAGE SPA 900

#### Transportanhänger

#### Tandemanhänger mit Planenverdeck

• Gesamtmasse: 7.500 kg

• Hersteller: KUL

• Stützlast: max. 750 kg

Abmessungen

(L/B/H in mm): 6.750/2.550/3.500

• Bremsanlage: Druckluft

#### **Pumpenantrieb**

• Motor: Perkins Turbodiesel

• Leistung: 97 kW/ 132 PS

#### **Pumpenanlage**

• Pumpenmasse: ~ 3.000 kg

• Type: AVS 650 TS

• Förderleistung: 900 m³/h

• Kugeldurchgang: 125 mm

Tankinhalt: ~ 200 l

Laufzeit: ~ 10 h



#### **GROSSTAUCHPUMPEN**

#### **Tauchpumpe (ITT FLYGT BS 2151)**

• Gesamtmasse: ~ 200 kg

• Förderleistung: 210 m³/h

3.500 l/min

• Kugeldurchgang: 10x42 mm

• Nennleistung: 20 kW

• Nennstrom: 35 A

• Startstrom: 93 A


• min. Generatorgröße: 37,5 kVA

• Abmessungen: 640/745 mm

#### Zubehör

- 4 EURO Boxpaletten
- 30 Druckschläuche A 110
- 2 Schläuche A 110, formbeständig 1 m
- Verlängerungskabel 20 m
- Kupplungsschlüssel



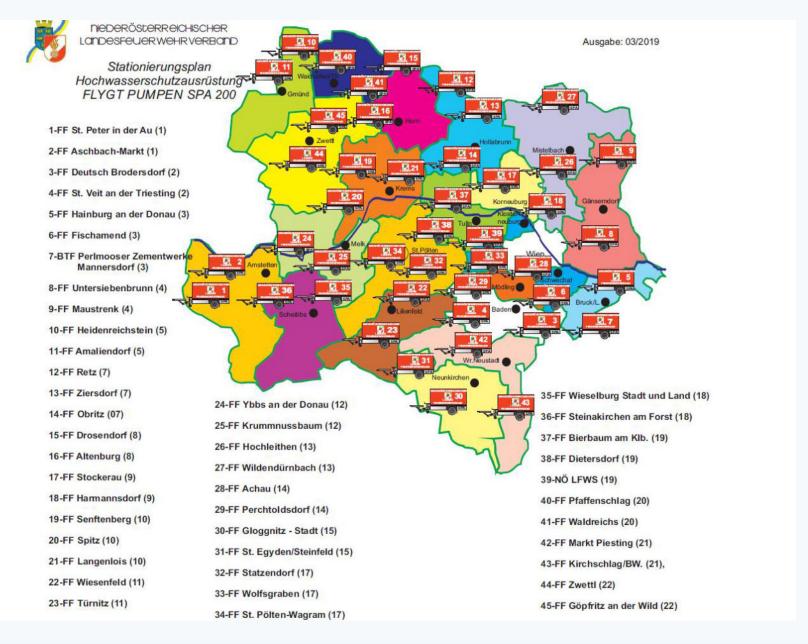

### Wechselladerfahrzeuge

- 18 Wechselladerfahrzeuge mit Kran und Pritsche
  - 2 Stk. mit "ADR" Ausstattung

#### **TECHNISCHE DATEN**

Fahrgestell: MAN, TGS 28.400 6x4 – L Krananlage: Palfinger, PK 26002EH – D

Abrollkippanl.: Palfinger T18A

- Umfangreiche Ausstattung
  - "KHD" Pritsche mit Planenaufbau
  - Gerätekästen
  - Pflichtbeladung gem. Richtlinie des NÖ LFV
  - Kranzubehör: Schalengreifer, Rotatorkopf,
     Palettengabel, Stückgutgreifer, Arbeitskorb





### **UNIMOG 5000 VF - K**

Fahrgestell: MB U 5000

Aufbau: EMPL

• Radstand: 3.850 mm

• Motor: 4 – Zylinder Reihe

Antriebsart: Diesel

• Leistung: 160 kW/ 218 PS

• Getriebe: 8 – Gang

Wendegetriebe

(Telligent Schaltung)

• Gesamtmasse: 14.000 kg

• Nutzlast: 1.555 kg

• Tankinhalt: ~ 145 l

• Reichweite: ~ 600 km

Ladekran

• Marke: HIAB

• Type: XS 166 E HIPRO

• Hubmoment: 18 mt

• Ausschub: 5 – fach


• Reichweite: 15 m

Ausstattung:

- Kranseilwinde
- Arbeitskorb
- Kombigreifer
- <u>Fahrzeugausstattung:</u>
  - Einbauseilwinde Rotzler TR 030/5, 50kN
  - 3 Seiten Kippplateau
  - Geräteraumaufbau mit div. Ausrüstung
     Standt 09/2010

Stand: 08/2010



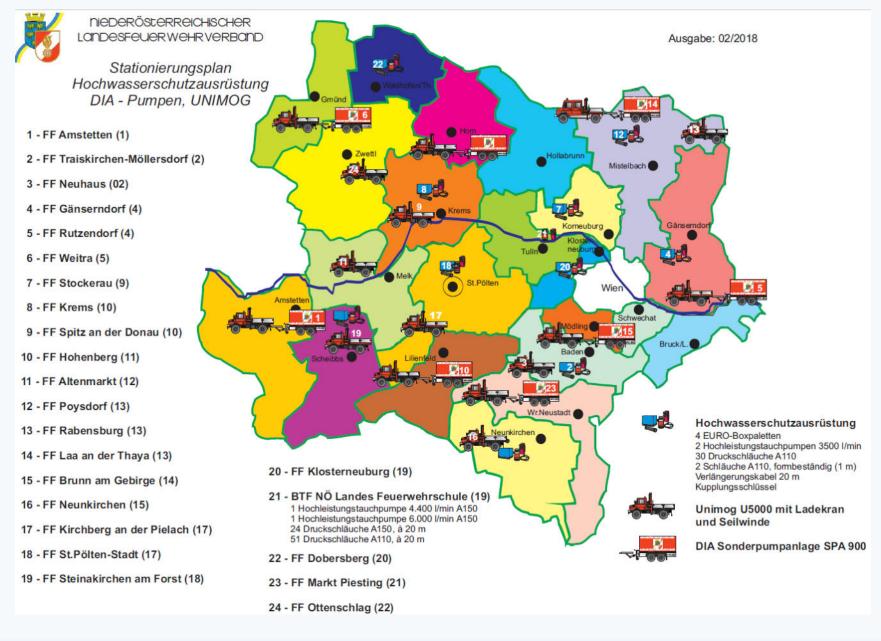

### Teleskoplader

- 22 Teleskoplader mit Tiefladeanhängewagen
  - Auslieferung in Tranchen 2014 2018

#### **TECHNISCHE DATEN**

Fahrgestell: Merlo P 39.10

Motor: 4-Zylinder Deutz Dieselmotor

(~100 PS)

Tragfähigkeit: 3.900 kg bei max. Hubhöhe

Hubhöhe: 10.500 mm

Gesamtmasse: 7.600 kg (mit Lastgabeln)

Reichweite: 6.900 mm

Ausstattung: Erdschaufel, Kehrmaschine,


Greiferschaufel, Arbeitskorb,

Holzgreifer







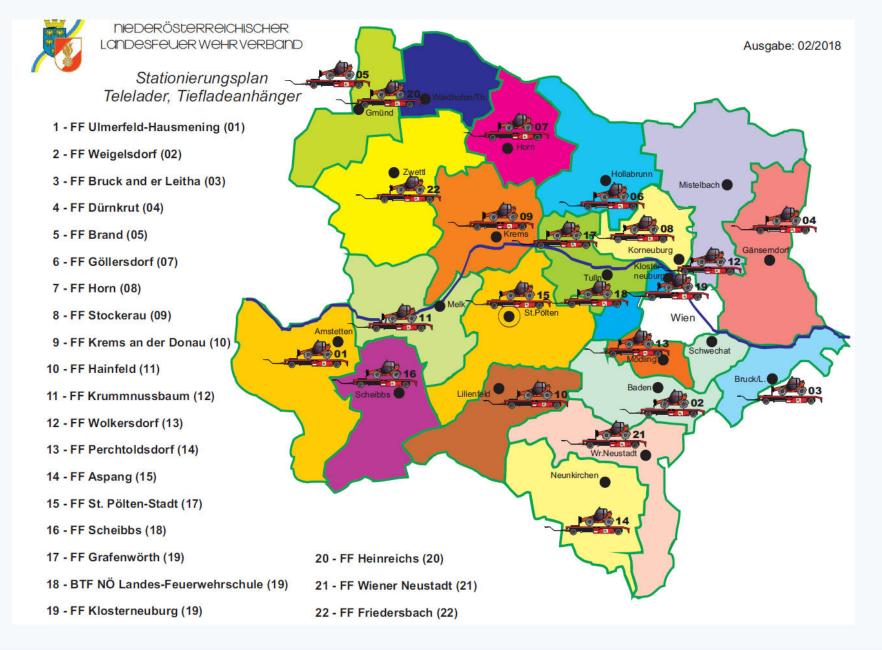



### **QUAD**

6 All Terrain Vehicles ("Quads")

#### Stationierungen:

- 4 Stk. Merkersdorf (HL), St. Egyden am Steinfeld, Ramsau, Karlstift
- 2 Stk. NÖ Landesfeuerwehrkommando






### **WLA Sanitär**

#### Sanitärcontainer

- 4 Stk. WLA "WC" (je 5 Kabinen)
- 4 Stk. WLA " DUSCHE" (je 5 Duschköpfe)
- 1 Stk. WLA "WÄRME" (Warmwasserbereitung 500 kW)
- 4 Stk. WLA "ABWASSER"
   (Fäkalientanks mit 10 m³ Fassungsvermögen)

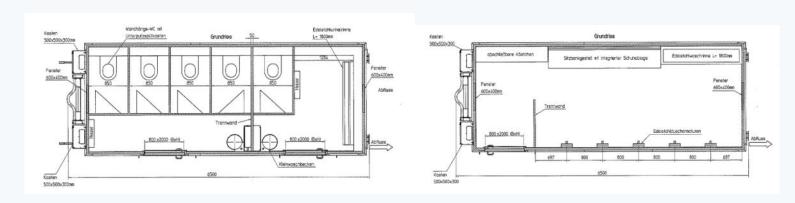



#### Versorgungsdienst – Verpflegung bis ca. 600 Personen













### **WLA KÜHL**

#### 2 Wechselladeaufbauten "KÜHL"

- Ergänzung im Versorgungsdienst
- Lebensmittel beim Transport entsprechend zu kühlen oder tiefkühlen
- Auslieferung Mitte 2019
- Stationierungen:

NÖ Landesfeuerwehrkommando

Containerterminal








### WLA Führungsunterstützung

- 2 Wechselladeaufbauten "Führungsunterstützung"
  - Aufbauzeit vollständig betriebsbereit ca. 2 Stunden
  - Stationierungen: Krems an der Donau Mödling



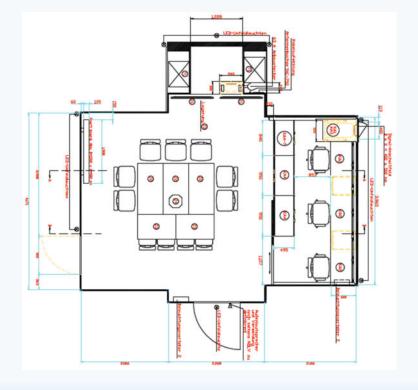



### **WLA Tankstelle**

#### 2 Wechselladeaufbauten "Tankstelle"

- 1 x Dieselkraftstoff, 1 x Flugbenzin (Jet A1)
- Fassungsvermögen: je 5.000 Liter und 10 Stk. 20 Liter Kanister
- Auslieferung Mitte 2015
- Stationierungen:
  - Wiener Neudorf
  - NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum





Landesfeuerwehrkommando

### **WLA MULDE-KHD**

#### 2 Wechselladeaufbauten "Mulde-KHD"

- Zum raschen und effektiven Transport von KHD Geräten (Schaufeln, Schneewannen, etc.)
- Auslieferung Mitte 2019
- Stationierungen:
   NÖ Landesfeuerwehrkommando
   Containerterminal







### Werkstättenfahrzeug

- Werkstättenfahrzeug "WSFA"
  - Stationiert bei FF St. Pölten-Stadt (Leiter Werkstättenteam NÖ LFV)
  - Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Reparaturen, Wartungsarbeiten
  - Ersatzteile
  - Betriebsmittel





### Katastrophenschutzlager **NÖ LFV**

#### Lager für Geräte und Einsatzmittel für den Katastrophenschutz

Sandsäcke, Schaufeln, Besen, Schneewannen, Motorsägen, Pumpen, Beleuchtungseinheiten, Dichtkissen, Planen, etc.

Hallennutzfläche: 850 m<sup>2</sup> KAT-Halle Palettenplätze: 732 Blocklagerfläche: 300 m<sup>2</sup> Baubeginn: 18. Mai 2015 3 1/2 Monate

Eröffnung: 12. September 2015



Bauzeit:



### Mobiler Hochwasserschutz – Waterwall

Firma: Rosenbauer

Bezeichnung: HS-Hochwasserschutzsystem Type 135

Wassersystem - Schutzdamm

Abmessungen:

Länge: 5,00 m Breite: 2,50 m Höhe: 1,35 m

Zubehör: Schaumstoffkeil

Gestängepaar

Blasegerät (benzinbetrieben) mit Schlauch und Storz-B-

Kupplung

Hinweis: Wasserbedarf

je Element ca. 12.000 Liter

für 40 Elemente ca. 480.000 Liter

Lagerbestand: 40 Stk. – 200 m

zu je 4 Stk. in roter Transportkiste (Axx) (120/24

cm)



Blasegerät





### **Mobiler Hochwasserschutz – NOAQ**

Firma: **NOAQ** 

Bezeichnung: NOAQ - Schlauchwall

Luftsystem zur Dammerhöhung

Abmessungen:

Type TW 75

Länge: 10,00 m und 20,00 m Breite: ca. 0,75 m Höhe: 0,75 m

Type TW 100

 Länge:
 20,00 m

 Breite:
 ca. 1,0 m

 Höhe:
 1,00 m

Zubehör: Verbindungs-Planenelement

Blasegerät (elektro) mit Schlauch Kupplung

Lagerbestand: Type TW 75 - 13 Stk.  $-10 \text{ m} \Rightarrow \text{gesamt}$  130 m

Type TW 75 - 4 Stk.  $-20 \text{ m} \rightarrow \text{gesamt}$  80 m Type TW100 - 10 Stk.  $-20 \text{ m} \rightarrow \text{gesamt}$  200 m

zu je 2 bzw. 4 Stk. in roter Transportkiste (Bxx)

(120/240/120 cm)





#### Rohrdichtkissen

1.
Druckluftquelle
2. Luftzuführungsschlauch
3.
O,5 bar
1,5 bar
Rohrdichtkissen
4. Füllschlauch

Firma: **Vetter** 

Bezeichnung: Vetter Rohrdichtkissen

Abmessungen: für Rohrdurchmesser von 10 cm bis 170 cm

Zubehör: Luftzuführungssystem

Steuerorgane Füllschlauch

Lagerbestand: je 3 Stk. → gesamt 15 Stk.

Тур:		140/170	80/140	50/100	20/50	10/20
Rohr- durchmesser:	cm	140 - 170	80 – 140	50 – 100	20 – 50	10 – 20







## Motorkettensägen

Firma: Husqvarna

Bezeichnung: Husqvarna 359

Abmessungen: Alu-Kiste (90/50/38 cm)

Bestandteile:

- 1. Motorkettensäge Husqvarna 359
- 2. Ersatzkette (für Führungsschiene 18"/45 cm, Teilung 0,325" mit 72 Treibglieder (Dicke 1,5 mm)
- 3. Bedienungsanleitung
- 4. Zubehör (Zündkerzenschlüssel, Inbusschlüssel 4 mm und 5 mm, Tube Lagerfett und Fettpresse)
- 5. Kombikanister mit Ausgießer
- 6. Schutzhelm HVA Profi mit Gesichts-, Gehör- und Nackenschutz
- 7. Schnittschutzhose Gr. 56

Lagerbestand: 10 Stk.





## Beleuchtungssystem

Firma: Apollo

Bezeichnung: Apollo Leuchtsystem

Abmessungen: für Rohrdurchmesser von 10 cm bis 170 cm

Zubehör: Stativ

Handkabel (10 m) Kabeltrommel

Stromerzeuger (Honda 2 kVA) Steckdosenbox für Parallelbetrieb

Reservelampen (Osram Dulux-L 80 W/840)

Lagerbestand: 2 Set in Transportkiste mit gesamt

20 Stk. Stativ

10 Stk. Stromerzeuger (Honda 2 kVA)





## Räumwerkzeuge

Bezeichnung: Schlammschieber, Randschaufeln, Straßenbesen

Abmessungen: ---

Zubehör: 50 Ersatzgummi rund, 50 Ersatzgummi gerade, 20 Ersatzstiele

Lagerbestand: 2 Set in roter Transportkiste (C5 und C6) (120/240/120 cm) mit gesamt

100 Stk. Schlammschieber (rund und gerade)

100 Stk. Randschaufeln 100 Stk. Straßenbesen



Schlammschieber gerade



Schlammschieber halbrund



Randschaufel



Straßenbesen

#### Schiebetruhe

Bezeichnung: Schiebetruhe


Abmessungen: ---

Zubehör: ---

Lagerbestand: 50 Stk.







## Schnee-Räumwerkzeuge

Firma: Sonnek

Bezeichnung: Schneewanne "Fix&Clear" verzinkt

Alu-Schaufel 400x330 mm

Abmessungen: ---

Zubehör: ---

Lagerbestand: 300 Stk. Schneewannen

300 Stk. Alu-Schneeschaufeln







Schneeschaufel



#### Wassersauger

Firma: Nilfisk

Bezeichnung: Nilfisk-ALTO ATTIX 751-71

mit Gummi-Netzkabel 10 m mit FI-Schalter 30 mA/IP55

und Grobschmutzkorb

Abmessungen: ---

Zubehör: Metalltransportbox

Kunststoffsaugschlauch ø 36 mm, 4 m, öl- und hitzebeständig

bis 120 °C

Handrohr, gebogen, Edelstahl 2 Stk. Saugrohr, Edelstahl

1 Stk. Bodendüse, Aluminium und1 Stk. Fugendüse

C-Kupplung mit 5/4" Anschlussgewinde

2 Stk. GEKA-Kupplungen mit 5/4" Anschlussgewinde

Lagerbestand: 2 Set in Transportkiste mit gesamt

16 Stk. Wassersauger und Zubehör





Landesfeuerwehrkommando

#### Gewebeplanen

Firma: Villas GmbH, Achau

Bezeichnung: Gewebeplanen mit Befestigungsösen

Abmessungen: Rolle – 4 m breit und 36 m lang (144 m²)

Befestigungsösen ca. alle 1,0 m

Zubehör: Dichtknöpfe zur Befestigung mit Kunststoffseil 6 mm (a´25 Stk./Sack)

Kunststoffseil – Rollen

Fa. Haberkorn

gedreht, 6 mm, blau, PP

Lagerbestand: 80 Rollen (11.520 m²)

20.000 m Kunststoffseil



## Bauplanen

Firma: ---

Bezeichnung: Bauplanen

Abmessungen: Planenrolle: Länge 1 m, Durchm. ca. 24 cm, Masse: ca. 35 kg

Plane je Rolle: Länge: 50 m, Breite: 4 m, Stärke: 150 μm

Zubehör: ---

Lagerbestand: 45 Rollen (9.000 m²)



#### Weitere Ausrüstung

Feldbetten 198 Stk.

18 Kunststoffnormpalettenbox (80x120 cm) – je 11 Feldbetten

**Heißlufterzeuger** 9 Stk.

Heisslufterzeuger (ÖBH) samt Zubehör

Marke: Dantherm Leistung: 39 kW

gelagert in Paletten-Holzbox

Abmessungen (L/B/H): 157/123/110 cm

Masse: 320 kg

Anschlusskabel für STROMA150

22 Stk.

je Gitterbox:

5 Stk. Anschlusskabel, 70 mm², Länge 20 m

Powerlock-Stecker - Schrauböse

1 Stk. Verlängerungskabel CEE 63 A, Länge 20 m 1 Stk. Verlängerungskabel CEE 32 A, Länge 20 m

**Druckschläuche** 4 Stk. Druckschlauch je 10 m mit Bauer-Kupplung

24 Stk. Druckschlauch je 20 m, DN 150, Storz-Kupplung F 56 Stk. Druckschlauch je 20 m, DN 110, Storz-Kupplung A



# Weitere Ausrüstung

#### **Ausrüstung EU-Module – Camp-Logistik**

10	Stk.	Schnelleinsatzzelte samt Zubehö
10	Stk.	Zeltverteiler incl. Kabelmaterial
10	Stk.	Zeltbeleuchtung
10	Stk.	Zeltheizgeräte elektrisch
1	Stk.	Hebeanlage
		Abwasser-Schläuche und Rohre
10	Stk.	Kabel-Brücken
4	Stk.	Groß-Stromverteiler
		etc.



Feuerwehrjugendzelte

21 Stk. samt Zubehör in Alu-Transportkiste







## **Anforderung**

- Grundsätzlich von Einsatz-Szenarien unabhängig
- vorzugsweise bei:
  - Länger andauernden Einsätzen (mehrere Tage)
  - "Größeren" Einsatz-Ereignissen Katastropheneinsätze, Unwetter,
     Hochwasser, Schnee, etc.
  - Einsätze im Rahmen des Katastrophenhilfsdienstes
  - Wenn die eigenen Ressourcen aufgebraucht sind oder/und die Verfügbarkeit im eigenen Bereich nicht oder nicht mehr gegeben ist



#### Einsätze mit Sondergerätschaften

- Slowenien Eiseinsatz Stromversorgung Februar 2014
   25 STROMA, 95 Fahrzeuge, 20 Tage, 331 Mitglieder, 18.800 Stunden
- Bosnien u. Herzegowina Hochwasser Mai/Juni 2014
   2 FRB, 3 SPA 900, 22 Tage, 200 Mitglieder, 14.624 Stunden, 255 gerettete Menschen
- Eis-Einsatz Waldviertel Stromausfall Dezember 2014
   29 STROMA, WLF, VF-K, 1500 Mitglieder, rd. 1400 Einsätze
- Aufbau prov. Unterkunft f
  ür ~ 200 Fl
  üchtlinge in der N
  Ö LFWS 2015
- 14 Transporte von Hilfsgütern mit **28 WLF**, **1 STROMA 150** im Auftrag des BM.I. 2015
- Schnee-Katastrophe 01/2019, Bezirk Scheibbs WLA Logistik mit Schneeschaufeln, Schneewannen, "Waldbrandhelme", Rettungsgeschirr, Telelader, STROMA 150, etc.





## **Anforderung**

- Erfolgt immer durch den zuständigen Bezirksfeuerwehrkommandanten / Bezirksführungsstab über die NÖ Landeswarnzentrale / Landesführungsstab beim Landesfeuerwehrkommandanten
  - nach vorangegangener fachlicher Bedarfsprüfung und
  - Abklärung allfälliger Einsatzkosten (Kostenersatz, Reparaturkosten, Wartungskosten, etc.)
- Einsatzgenehmigung erteilt in allen Fällen der Landesfeuerwehrkommandant



#### **Transport**

- Transport von Fahrzeugen, WLA, Anhängern, Geräten und Ausrüstungsgegenständen
  - grundsätzlich durch das jeweilige Bezirksfeuerwehrkommando mit im Bezirk vorhandenen WLF, VF, WLA KHD, TAW, etc.
  - In weiterer Folge durch verfügbare Ressourcen anderer Bezirke
  - In Ausnahmenfällen durch das NÖ Landesfeuerwehrkommando

Je nach Transport-Bedarf stehen zur Verfügung:

- WLA Logistik 1 & 2 & 3 mit Ladebordwand (Vertikallift)
- WLA Mulde-KHD 1 & 2
- Logistik-Anhänger (1-Achs-, 2-Achs-, 3-Achs-Anhänger)
- Weiter WLA Pritschen, Mulden, Büro, WD, etc.



# Übernahme / Rückgabe

- Der Bezirksfeuerwehrkommandant ist für die bereitgestellten Ausrüstungsgegenstände verantwortlich
- Die ordnungsgemäße Übernahme, Betreuung während des Einsatzes und die Rückgabe hat durch das BFKDO (LDV, BFÜST S4, etc.) zu erfolgen

#### und schließt ein:

- Pflegliche Behandlung
- Laufende Kontrolle des einsatzfähigen Zustandes
- Prüfung der Vollständigkeit
- Meldung von allfälligen Schäden

